



Comprensorio di Girata RM1 C5



Tecnico incaricato:
Dott. Agr. Serrani Fioravante PhD



Serrani Fioravante

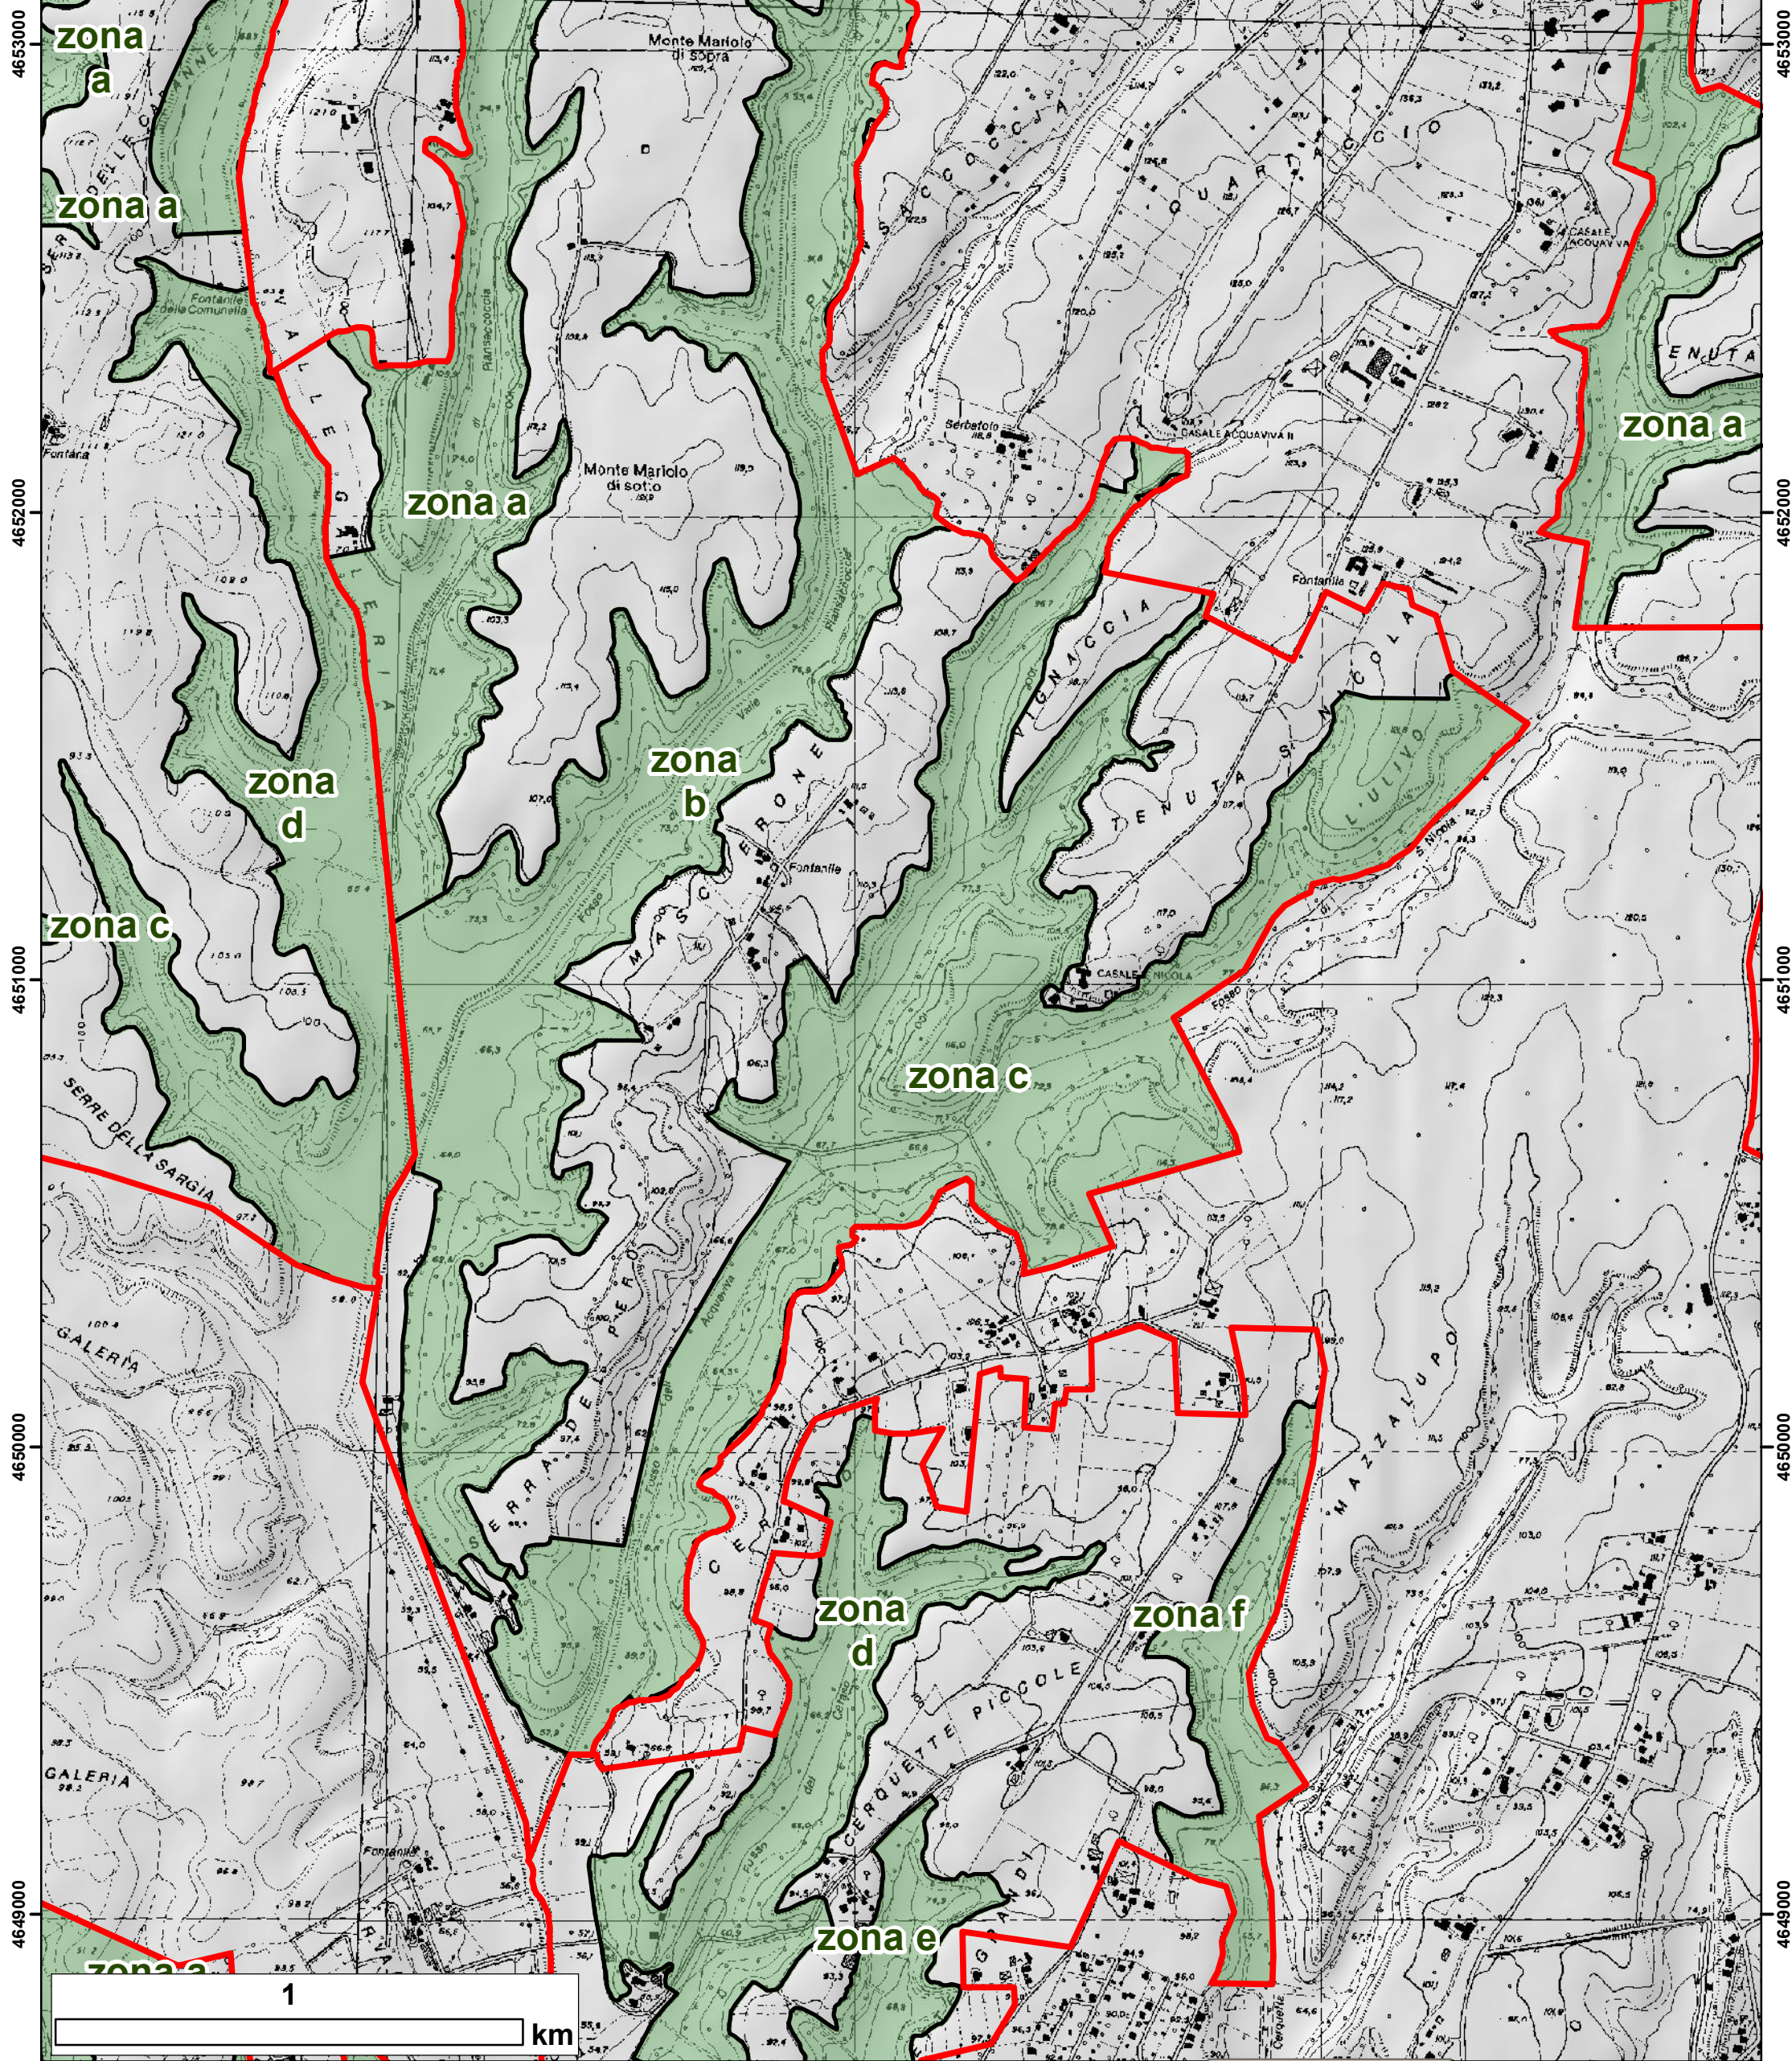

CGS WGS84 UTM 33N